

SG.1710.01.2022  
(Dv 150.843.02v)

Białe Błota 30.06.2022 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki  
Wodnej w Bydgoszczy  
Al. Adama Mickiewicza 15  
85-071 Bydgoszcz**Dotyczy: zarządzenia pokontrolnego nr 5 z dnia 24.03.2022 r.**

W nawiązaniu do zarządzenia pokontrolnego nr 5, znak sprawy BD.RUD.451.4.2022 z dnia 24.03.2022 r. w sprawie prowadzenia przeglądów urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe wprowadzane do Górnego Kanału Noteckiego za pośrednictwem wylotu, zlokalizowanego na wysokości ulicy Laskowej w Łochowie na dz. 237/11 obręb Łochowo informuję, że przegląd eksploatacyjny przepompowni oraz urządzeń oczyszczających został wykonany w marcu br., a ich czyszczenie wykonano w czerwcu br. W załączeniu dokumentacja. Jednocześnie informuję, że kolejny przegląd eksploatacyjny zostanie wykonany w drugiej połowie 2022 roku.

Załączniki: Protokół przeglądu urządzeń kanalizacji deszczowej sporządzony dnia 23.03.2022 r., protokół wytworzenia odpadu i odbioru prac z dnia 13.06.2022 r., protokół przeglądu elektrycznego przepompowni ścieków z dnia 02.06.2022 r., dokumentacja zdjęciowa, karta przekazania odpadów z dnia 13.06.2022 r.



WÓJT  
Dariusz Fundator

Otrzymują:

1. Adresat

② a/a

Kontakt:

52 311 17 68

INSPEKTOR  
  
Maciej PiaseckiKierownik Referatu Dróg  
i Gospodarki Odpadami  
  
Michał Kosikowski

## PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU URZĄDZEŃ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Bydgoszcz, 23.03.2022 r.

<b>Zamawiający:</b>	Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
<b>Wykonawca:</b>	Zakład Usług Komunalnych „UNIKOM” Piotr Orłowicz Ul. Jasiniecka 5, 85-796 Bydgoszcz
<b>Zakres prac:</b>	„Utrzymanie w stałej drożności, systematyczne oczyszczanie i konserwacja urządzeń ulicznej kanalizacji deszczowej oraz przeglądy, konserwacja i czyszczenie przepompowni wraz z separatorami, osadnikami na terenie Gminy Białe Błota”
<b>Umowa nr:</b>	RZP.272.5.2022.ZP1
<b>Data wykonania:</b>	14.03.2022 r.

### 1. Opis urządzenia:

Lp.	Lokalizacja urządzenia	Nr działki	Typ Urządzenia
3	Łochowo – ul. Jedłowa <sup>ŁASIKOWA</sup>	286/29	Przepompownia ścieków deszczowych + separator ropopochodny z osadnikiem

### 2. Podczas przeglądu stwierdzono:


Zakres czynności	Uwagi
➤ Ocena techniczna włazów i pokryw	Włazy rewizyjne i pokrywy na studzienne – nie uszkodzone, podatne do dalszego użytkowania
➤ Ilość szlamów i osadów	Przepompownia – 50 cm osadu Osadnik 70 cm osadu Separator ropopochodny – 80 cm osadu + film olejowy
➤ Przegląd instalacji elektrycznej	Instalacja elektryczna sprawna. Pomiary w zakresie rezystencji uzwojeń pomp zostaną przeprowadzone po wyczyszczeniu urządzenia z zalegających osadów i wyczyszczeniu wirników pomp.
➤ Ocena stanu technicznego powłoki wewnętrznej separatora/osadnika	Ocena zostanie dokonana po wyczyszczeniu urządzeń z zalegających osadów
➤ Kontrola drożności przepływu	Układ tłoczny drożny, Wlot i Wylot z separatora/osadnika drożny
➤ Kontrola stanu technicznego elementów składowych urządzenia	Czujniki poziomu – sprawne, zawory odcinające – sprawne, filtr koalescencyjny separatora – sprawny, zawór pływakowy – sprawny
➤ Sprawdzenie działania poprawności całego urządzenia	Przepompownia ścieków deszczowych - sprawna

Przeгляд eksploatacyjny wykonany na podstawie §17 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych


 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
 » UNIKOM «  
 Piotr Orłowicz  
 Ul. Jasiniecka 5, tel. 52/371 05 52  
 85-796 BYDGOSZCZ  
 NIP 953-113-57-95 REGON 090589974  
 Z. E. H. H. H. H. H.  
 WŁADYSLAW  
 Piotr Orłowicz

(Przedstawiciel Wykonawcy)

Kierownik Referatu Dróg  
 i Gospodarki Odpadami  
  
 Michał Kostkowski

URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA  
 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7  
 tel. 52 371 17 00 fax 52 311 17 13  
 NIP 953-10442-05, Regon 000531430  


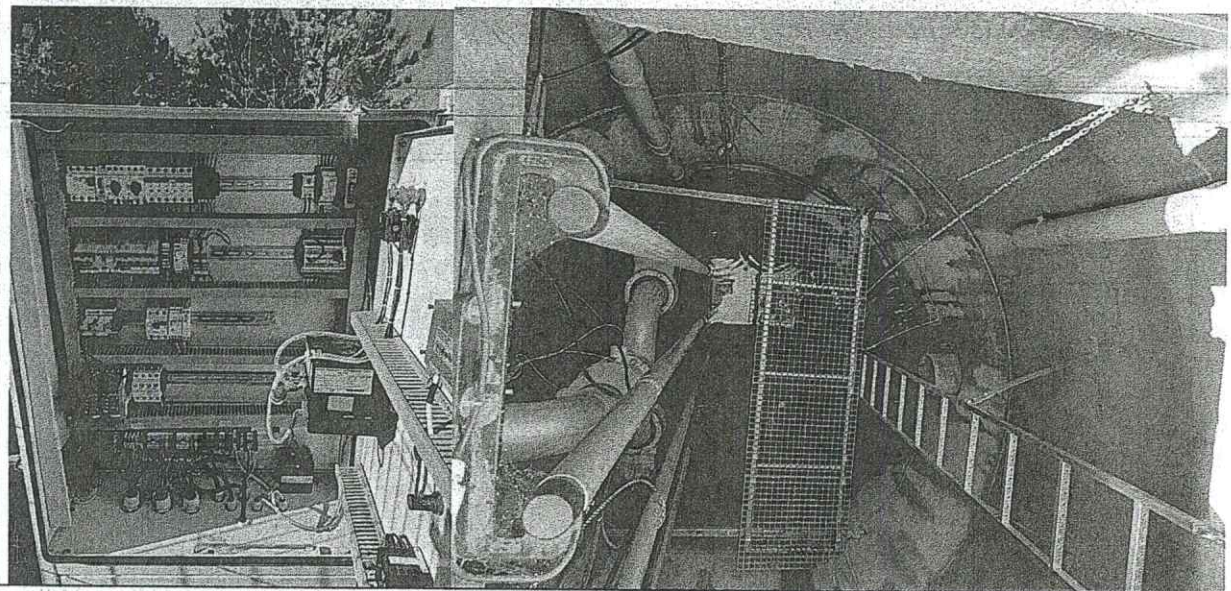
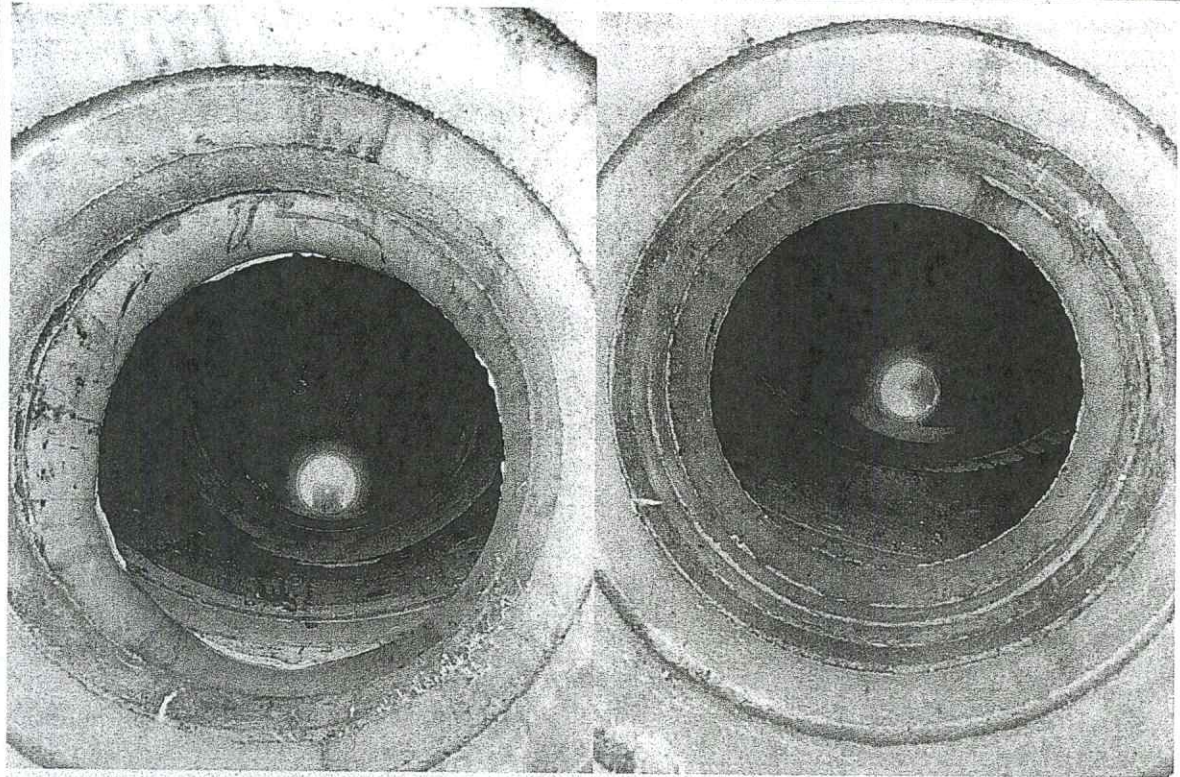
(Przedstawiciel Zamawiającego)

Zakład Usług Komunalnych „UNIKOM” Piotr Orłowicz  
 Ul. Jasiniecka 5, 85-796 Bydgoszcz  
 NIP: 953-113-57-95  
 BDO: 000011732

[www.unikom.bydgoszcz.pl](http://www.unikom.bydgoszcz.pl)

GMINA BIAŁE BŁOTA  
 KUJAWSKO-POMORSKIE  
 ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota  
 NIP 5542841796, REGON 092351136

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



**PROTOKÓŁ WYTWORZENIA ODPADU  
I ODBIORU PRAC**

*Bydgoszcz, 13.06.2022 r.*

<b>Zamawiający:</b>	Gmina Białe Błota
<b>Wykonawca:</b>	Zakład Usług Komunalnych „UNIKOM” Piotr Orłowicz Ul. Jasiniecka 5, 85-796 Bydgoszcz
<b>Zakres prac:</b>	Utrzymanie w stałej drożności, systematyczne oczyszczanie i konserwacja urządzeń ulicznej kanalizacji deszczowej oraz przeglądy, konserwacja i czyszczenie przepompowni wraz z separatorami, osadnikami na terenie Gminy Białe Błota, Nr umowy RZP.272.5.2022.ZP1
<b>Data wykonania prac:</b>	Maj 2022

**1. Zestawienie wyczyszczonych urządzeń:**

L.P.	Lokalizacja	Nazwa urządzenia	Ilość odebranych odpadów [m <sup>3</sup> ]	Nr KPO
1	Łochowo ul. Bukowa	Przepompownia ścieków	8	919
2	Łochowo ul. Jodłowa	Przepompownia ścieków + Osadnik	7	1146
3	Łochowo ul. Laskowa	Przepompownia ścieków + Separator + Osadnik	13	1147
4	Łochowo ul. Liściasta	Przepompownia ścieków + 2 x Osadnik	18	1148
15	Lipniki ul. Wierzbowa	Przepompownia ścieków + Separator + Osadnik	18	1149
16	Murowaniec ul. Wierzbowa	Przepompownia ścieków	7	1150
18	Ciele ul. Bluszczowa	Przepompownia + Separator	8	1151

**2. Podczas wykonywanych prac usunięto odpady w ilości:**

Kod Odpadu	Rodzaj Odpadu	Ilość (Mg)	Uwagi:
13 05 08 *	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	79 Mg	BRAK

Wykonawca usługi przejmuje obowiązki wytwórcy odpadów powstałych podczas prac zgodnie z art. 3 ust.1 pkt.32 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. 2001.62.628 z póź. zm.)

**3. Wykonane prace uważa się za odebrane i wykonane zgodnie z umową.**



**»UNIKOM«**  
Piotr Orłowicz  
WŁAŚCICIEL

.....  
(Przedstawiciel Wykonawcy)

Kierownik Referatu Dróg  
i Gospodarki Odpadami  
*[Signature]*  
Krzysztof Kosiński

.....  
(Przedstawiciel Zamawiającego)

Wykonawca:

Zakład Usług Komunalnych "UNIKOM" Piotr Orłowicz

Zamawiający:

Gmina Białe Błota

Data przeglądu:

02.06.2022

Informacje o obiekcie:

Pompownia wód deszczowych

Ilość pomp	Moc silnika [kW]	Prąd [A]	Napięcie [V]	poj. zbiornika [m <sup>3</sup> ]	Separator [m <sup>3</sup> ]	Osadnik [m <sup>3</sup> ]
2		22,4	400	18	3	3

Lokalizacja obiektu:

Łochowo ul. Laskowa

**POMIARY  
RUCHOWE**

Napięcie zasilające

	U <sub>L1</sub> = 241 [V]	U <sub>L2</sub> = 239 [V]	U <sub>L3</sub> = 240 [V]	
	P1	P2	P3	P4
Prąd pracy [A]	20	20		
Przebieżnik term. - przecięż. [A]	22	22		
Odczyt czasu pracy				

**POMIARY  
REZYSTENCJI  
IZOLACJI**

Zmierzona rezystencja izolacji

Urządzenie	U <sub>x</sub> [V]	L1 - L2 [MΩ]	L1 - L3 [MΩ]	L2 - L3 [MΩ]	L1-PE [MΩ]	L2-PE [MΩ]	L3-PE [MΩ]	R <sub>i</sub> [MΩ]	rezystencja wg. normy
P1	500	1125	1269	1047	997	1187	1047	1104	TAK
P2	500	1195	995	1011	1133	1176	999	1198	TAK

**POMIARY  
OCHRONNE**

Badanie skuteczności ochrony p.poz. (impedancja pętli zwarcia)

Nazwa obwodu	Typ urządzenia przetężeniowego	t <sub>a</sub> [s]	I <sub>n</sub> [A]	I <sub>a</sub> [A]	U <sub>o</sub> [V]	Z <sub>p</sub> [Ω]	Z <sub>s</sub> = U <sub>o</sub> /I <sub>a</sub> [Ω]
F1	S301 B4	0,4	4	30	230	2,88	79,9
F2	S301 B4	0,4	4	30	230	2,31	99,6
F3	S301 B4	0,4	4	30	230	2,9	79,3
F4	S301 B4	0,4	4	30	230	2,14	107,5
F5	S301 B6	0,4	6	40	230	2,51	91,6
F6	S301 B16	0,4	16	80	230	2,31	99,6
F7	S301 B4	0,4	4	30	230	2,74	83,9

Badanie wyłącznika różnicowoprądowego

Nazwa obwodu	Typ urządzenia ochronnego	Prąd zadziałania I (mA)	Czas wyłączenia t (ms)	Napięcie dotyku t (ms)	Ocena skuteczności t ≤ 0,2 s, U <sub>g</sub> ≤ 25V
FRP1	RDC 40A Im30mA	23	<300	<300	TAK
FRP2	RDC 25A Im30mA	21	<300	<300	TAK

**PO ZAKOŃCZENIU PRZEGLĄDU**

Stwierdza się ciągłość miejscowych połączeń wyrównawczych.

TAK

Stwierdza się właściwą ochronę od porażenia i rezystencję izolacji uznaje się za zgodną z przepisami.

TAK

Stwierdza się, że instalacja elektryczna nadaje się do dalszej eksploatacji.

TAK

**UWAGI**

 »UNIKOM«  
Piotr Orłowicz  
WŁAŚCICIEL

 UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE  
E/116/6312el/2017 D/116/6312el/2017

Inż. Łukasz Skibiński


Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Zamawiającego

**DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA**

Łochowo ul. Laskowa

Przed czyszczeniem

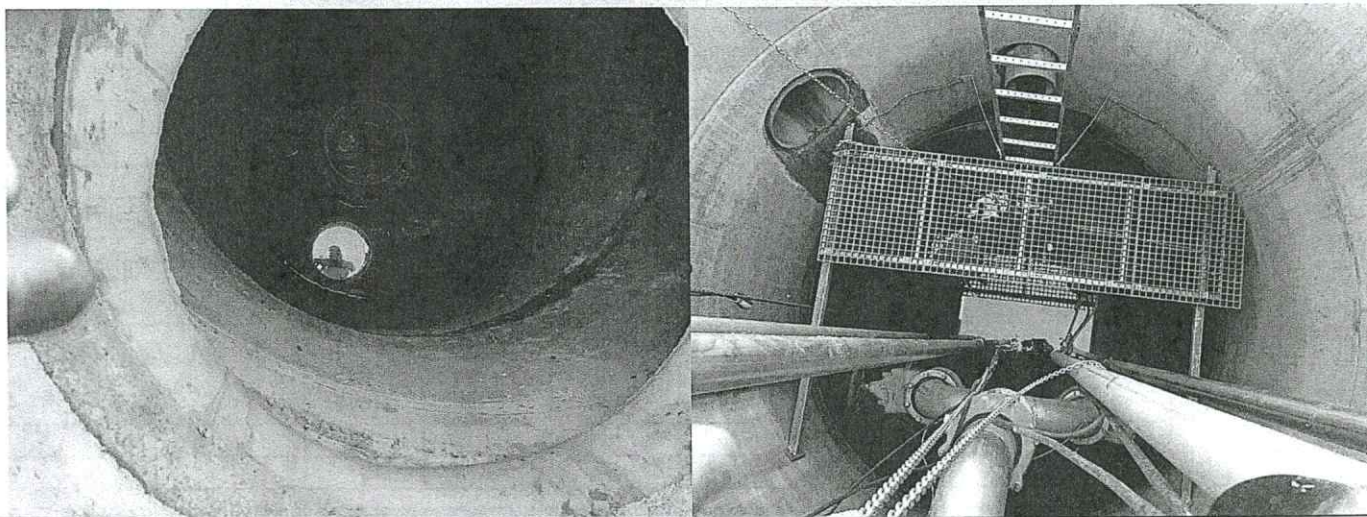


Po czyszczeniu

KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW			
Numer karty	01147/2022/KPO/0001/000011732	Status karty	Potwierdzenie transportu
<b>DANE PRZEKAZUJĄCEGO ODPADY</b>		<b>DANE TRANSPORTUJĄCEGO ODPADY</b>	
Nazwa lub imię i Nazwisko	Nazwa lub imię i Nazwisko		<b>DANE PRZEJMUJĄCEGO ODPADY</b>
Zakład Usług Komunalnych "UNIKOM" Piotr Orłowicz	Zakład Usług Komunalnych "UNIKOM" Piotr Orłowicz		Nazwa lub imię i Nazwisko
Adres	Adres		Zakład Usług Komunalnych "UNIKOM" Piotr Orłowicz
Bydgoszcz Jasiniecka 5, 85-796	Bydgoszcz Jasiniecka 5, 85-796		Adres
Wytwarzanie odpadów - w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) /lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo budowlane) - <b>TAK</b>			
Miejsce wytwarzania odpadów			
<b>Województwo:</b> KUJAWSKO-POMORSKIE, <b>Powiat:</b> bydgoski, <b>Gmina:</b> Białe Błota			
Dodatkowe informacje o miejscu wytwarzania odpadów			
Gmina Białe Błota - czyszczenie przepompowni, separatora i osadnika - łochowo ul. Laskowa			
<b>MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI</b>		<b>MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI</b>	
Numer miejsca prowadzenia działalności	0001/000011732	Numer miejsca prowadzenia działalności	0001/000011732
Nazwa miejsca prowadzenia działalności	Siedziba	Nazwa miejsca prowadzenia działalności	Siedziba
Adres miejsca prowadzenia działalności	Bydgoszcz Jasiniecka 5, 85-796	Adres miejsca prowadzenia działalności	Bydgoszcz Jasiniecka 5, 85-796
Numer rejestrowy	000011732	Numer rejestrowy	000011732
NIP	9531135795	NIP	9531135795
NIP EUROPEJSKI	NIP EUROPEJSKI	NIP EUROPEJSKI	NIP EUROPEJSKI
<b>INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANYCH ODPADÓW</b>			
Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinny zostać poddane odpady			
Numer certyfikatu oraz numery pojemników			
Kod i rodzaj odpadów	13 05 08* - Mieszania odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach		
Kod ex - <b>NIE</b>	Rodzaj odpadu ex		
Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne - <b>NIE</b>	Rodzaj odpadu		
Masa odpadów [Mg]	13,0000		
<b>INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU</b>			
Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu	CB512LP		
Data rozpoczęcia transportu	Godzina rozpoczęcia transportu	Faktyczna data rozpoczęcia transportu	Faktyczna godzina rozpoczęcia transportu
2022-06-13	08:01	2022-06-13	08:01
<b>INFORMACJE O PRZEJĘCIU ODPADÓW</b>			
Masa przejętych odpadów [Mg]	13,0000		
13,0000	Data potwierdzenia przejęcia odpadów	Godzina potwierdzenia przejęcia odpadów	
Uwagi	2022-06-13 11:36		
<b>INFORMACJE O KARCIE PRZEKAZANIA ODPADÓW</b>			
-dzenie karty przekazania odpadów		Potwierdzenie transportu odpadów	Potwierdzenie przejęcia odpadów

Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej kartę		Imię i nazwisko osoby potwierdzającej transport		Imię i nazwisko osoby potwierdzającej przejęcie	
Michał Orłowicz		Michał Orłowicz		Michał Orłowicz	
Data	Godzina	Data	Godzina	Data	Godzina
2022-06-13	11:26	2022-06-13	11:37	2022-06-13	11:36
<b>INFORMACJE DODATKOWE</b>					



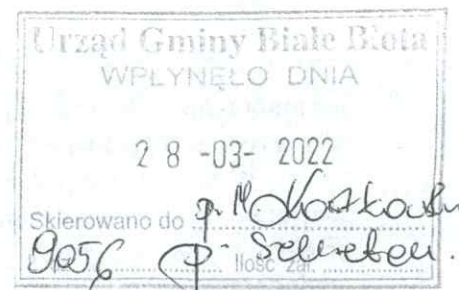

**ZARZĄDZENIE POKONTROLNE NR 5 /znak sprawy BD.RUK.451.4.2022**

z dnia 24.03.2022 r.

Na podstawie art. 341 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) oraz w oparciu o wyniki kontroli gospodarowania wodami przeprowadzonej w dniu 11.03.2022 r. w zakresie określonym w art. 334 pkt 1, 2, 4, 5, 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dot. odprowadzania przez Gminę Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota wód opadowych lub roztopowych w m. Łochowo do Górnego Kanału Noteci wylotami zlokalizowanymi na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. dz. ewid. nr 237/11, obręb Łochowo, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie (protokół kontroli nr 7/znak sprawy: BD.RUK.451.4.2022),

nakładam na:

**GMINĘ BIAŁE BŁOTA  
UL. SZUBIŃSKA 7  
86-005 BIAŁE BŁOTA**

następujące zalecenia:

1. Prowadzenia przeglądów urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe wprowadzane do Górnego Kanału Noteckiego za pośrednictwem wylotu, zlokalizowanego na wysokości ulicy Jesionowej w Łochowie na dz. ewid. nr 237/11, obręb Łochowo, w km 3+990 Górnego Kanału Noteci, zgodnie z częstotliwością określoną w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym,  
– w terminie od dnia otrzymania zarządzenia.
2. Pisemnego powiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy o realizacji punktu 1 niniejszego zarządzenia w terminie do dnia 07.07.2022 r., wraz z przedstawieniem dokumentacji potwierdzającej jego wykonanie.

**Uzasadnienie**

Przeprowadzona w dniu 11.03.2022 r. kontrola gospodarowania wodami dot. odprowadzania przez Gminę Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota wód opadowych lub roztopowych w m. Łochowo do Górnego Kanału Noteci wylotami zlokalizowanymi na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. dz. ewid. nr 237/11, obręb Łochowo wykazała, iż wylotem zlokalizowanym na wysokości ul. Jesionowej w m. Łochowo w km 3+990 (wg MPHP) do Górnego Kanału Noteckiego, odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe z terenu ulic: Cyprysowej, Modrzewiowej, Jodłowej, Jałowcowej, Brzozowej, Cisowej i Jesionowej w m. Łochowo po podczyszczeniu w osadniku  $V = 5 \text{ m}^3$  oraz separatorze koalescencyjnym ESK 30.

Zgodnie z treścią pkt III ppkt 2 decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu znak: BD.ZUZ.1.421.397.2019.AM z dnia 06.02.2020 r., udzielającej pozwolenia

wodnoprawnego kontrolowany podmiot został zobowiązany do przeprowadzania co najmniej dwa razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.

W wyniku kontroli ustalono, iż podmiot od czasu wykonania kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do Górnego Kanału Noteckiego, tj. od 30.11.2020 r. do dnia kontroli podmiot nie wykonał przeglądu ww. urządzeń, co stanowi naruszenie warunku określonego w ww. pozwoleniu wodnoprawnym.

Przy działaniach pokontrolnych uwzględniono:

- ustalenia kontroli
- dokumentację fotograficzną

#### **Pouczenie**

1. Zarządzeniem nie nałożono na kontrolowany podmiot żadnych dodatkowych obowiązków poza tymi, które powinien realizować z mocy prawa lub posiadanych decyzji administracyjnych. Wydanie zarządzenia pokontrolnego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy nie ogranicza uprawnień innych organów ochrony środowiska do wszczęcia innych postępowań przewidzianych prawem. Skierowanie zarządzenia pokontrolnego nie wyklucza zastosowania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy innych działań administracyjno-prawnych.
2. Stosownie do art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r., poz. 329) na zarządzenie pokontrolne Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zarządzenia.

Z-CA DYREKTORA

  
Anita Hermit

#### Otrzymują:

1. Gmina Białe Błota  
ul. Szubińska 7  
86-005 Białe Błota
2. RUK aa

#### Do wiadomości:

1. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu  
ul. Królowej Jadwigi 20  
88-100 Inowrocław